










Ferhatpaşa Mah. 101 Sok. No: 109-111
Ataşehir / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 661 18 18
Fax: +90 216 471 86 74
www.gulpano.com
gulpano@gulpano.com


| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------|
| Müşteri | : BEŞİKTAŞ TERSANE A.Ş. | Proje Notları : | |
| Proje adı | : DÜZGİT TERSANE İDARİ BİNA | | |
| İş adı | : UDP-1 (GİRİŞ KAT UPS DAĞITIM PANOSU-1) | | |
| Üretici firma | : GÜL PANO ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | | |
| İş no | : - | | |
| Pano voltajı | : 220/380V 50Hz | | |
| Pano Tipi / Ebat | : DAHİLİ DUVAR TİP PANO / 800x500x200mm. | | |
| Pano rengi | : RAL- | | |
| Tarih (Başlangıç) | : 30.12.2022 | | |
| Rev 1 | : | | Rev 5 |
| Rev 2 | : | Rev 6 | : |
| Rev 3 | : | Rev 7 | : |
| Rev 4 | : | Rev 8 | : |

2 ADET

2

4

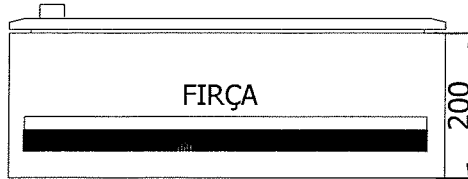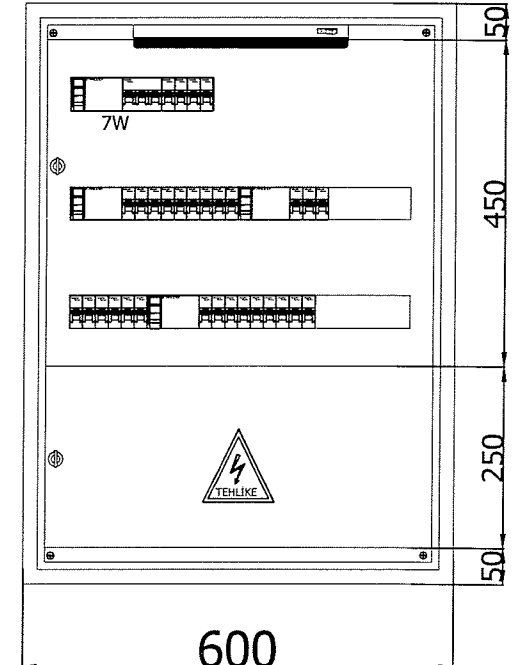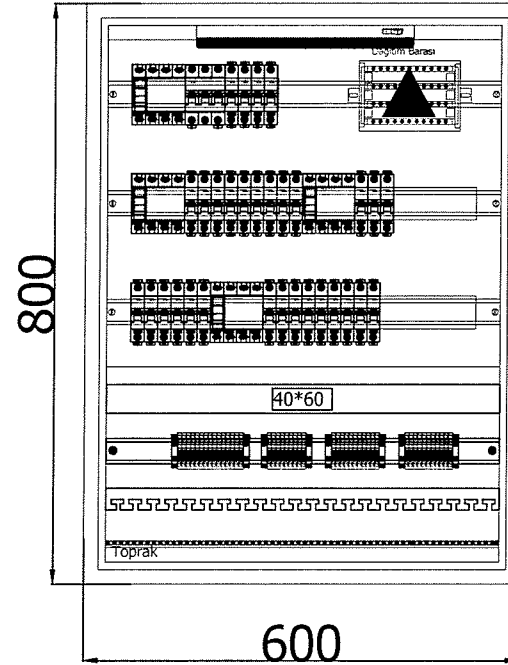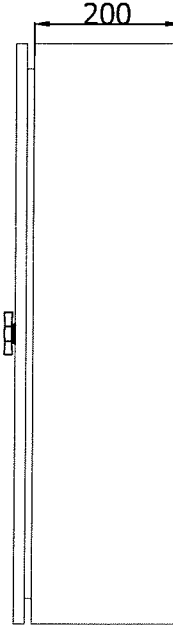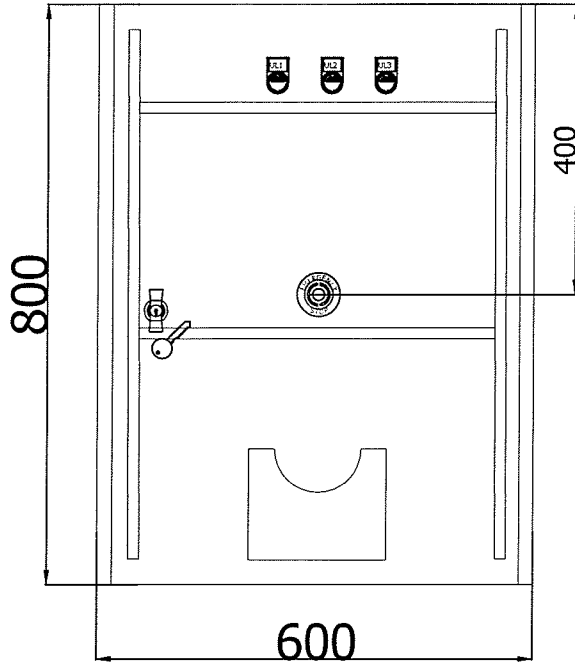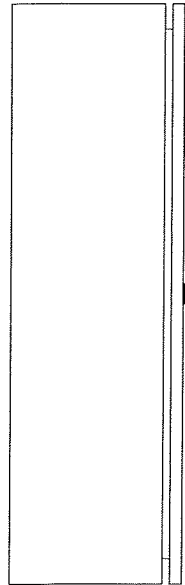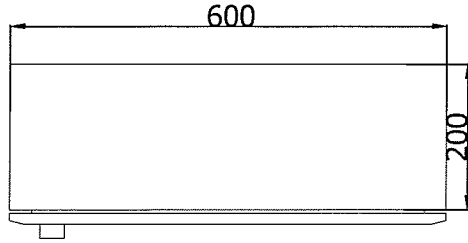

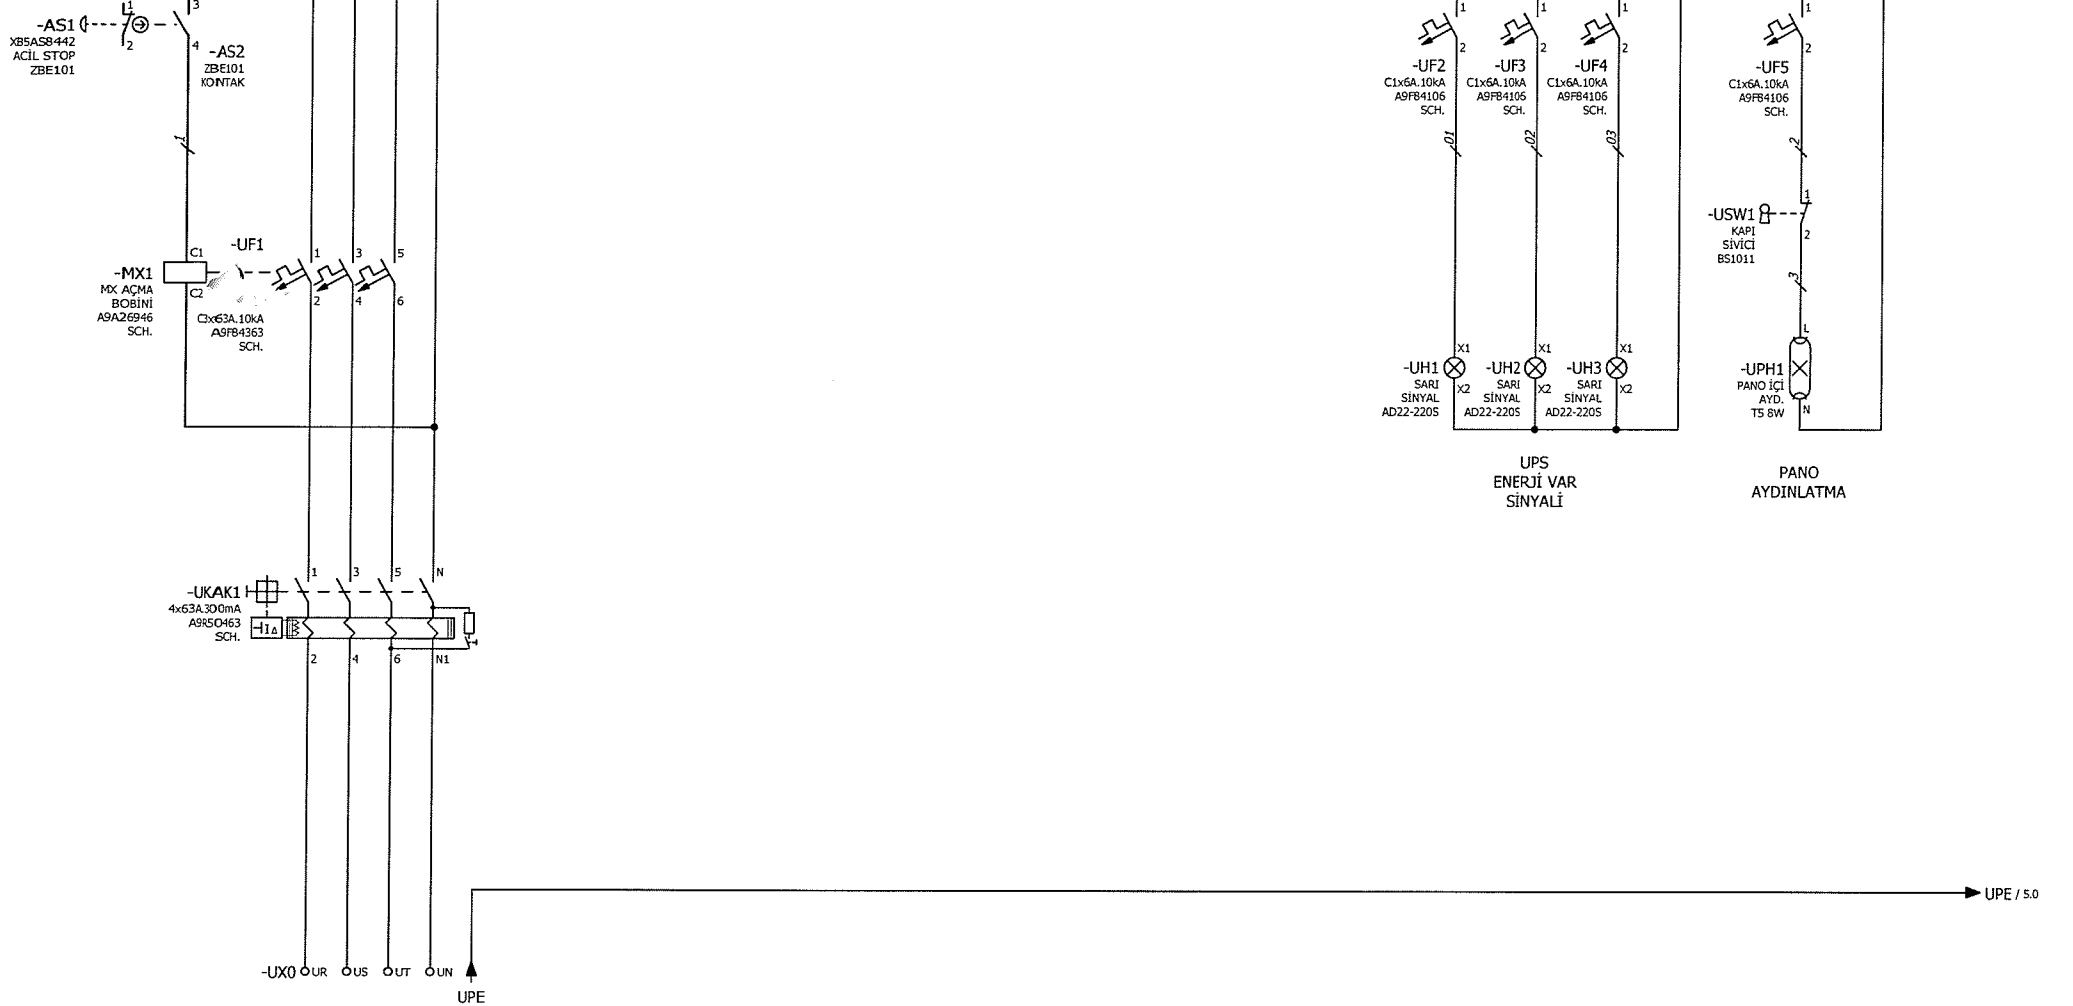


| | |
|-----------|--|
| LİNYE NO: | ŞEBEKE |
| AÇIKLAMA | ENERJİ GİRİŞİ 220/380V AC 50Hz |
| KABLO | 4x10mm ² +1x10 mm ² N2XH |
| GÜÇ (W) | 31.800 |

4.9 / UR1 → UR1 / 6.0
 4.9 / US1 → US1 / 6.0
 4.9 / UT1 → UT1 / 6.0
 4.9 / UN1 → UN1 / 6.0

-UKAK2
 4x25A, 30mA
 A9R50425
 SCH.

UPS
 GRUP BESLEME-1

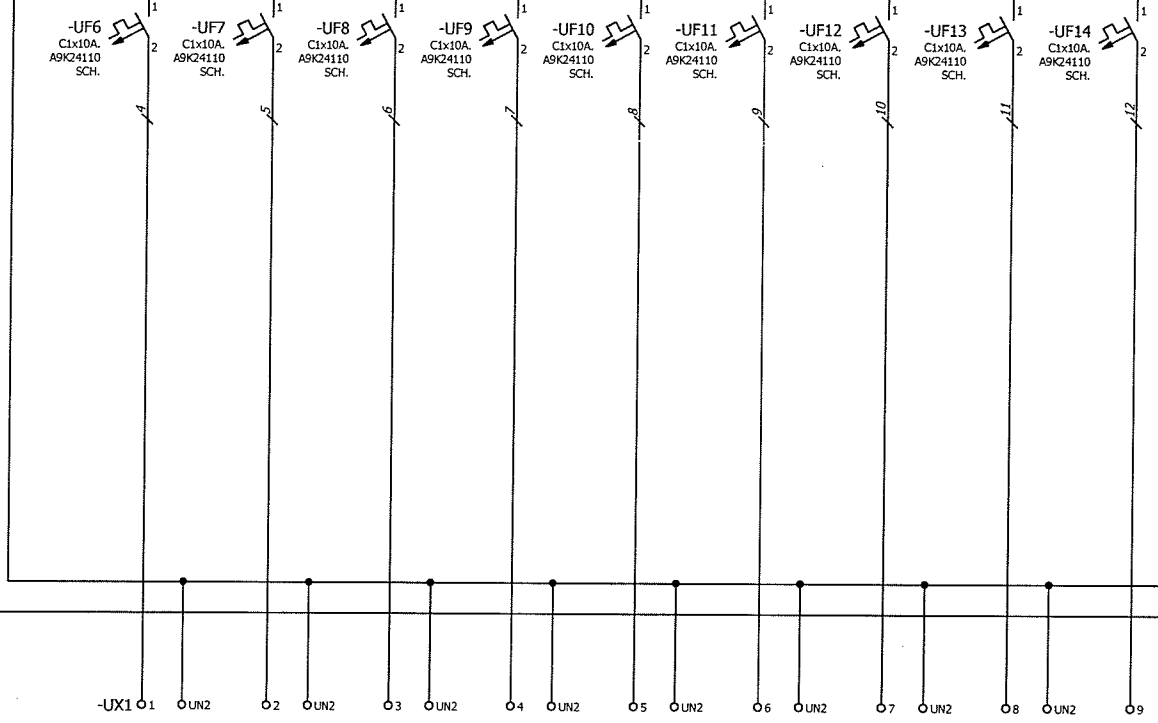

4.9 / UPE → UPE / 6.0

| LİNYE NO: | U-01 | U-02 | U-03 | U-04 | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| AÇIKLAMA | ELEKTRİK ODASI | ELEKTRİK ODASI | SERVER ODASI | SERVER ODASI | EĞİTİM SALONU | MUHASEBE SATIN ALMA | MUHASEBE SATIN ALMA | MUHASEBE SATIN ALMA | MUHASEBE SATIN ALMA |
| KABLO | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH |
| GÜÇ (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |




Tarih : 30.12.2022
 Çizen : ARZU GÜNEY
 Kontrol : ÖSMAN ÖZ
 Onaylayan : İBRAHİM TORSUN


Müşteri : BEŞİKTAŞ TERSANE A.Ş.

Proje Adı : DÜZGİT TERSANE İDARİ BİNA
 Pano Adı : UDP-1 (GİRİŞ KAT UPS DAĞITIM PANOSU-1)

Sayfa Tanımı : ENERJİ DAĞITIM
 İş No : -

Sayfa : 5
 Toplam Sayfa: 8

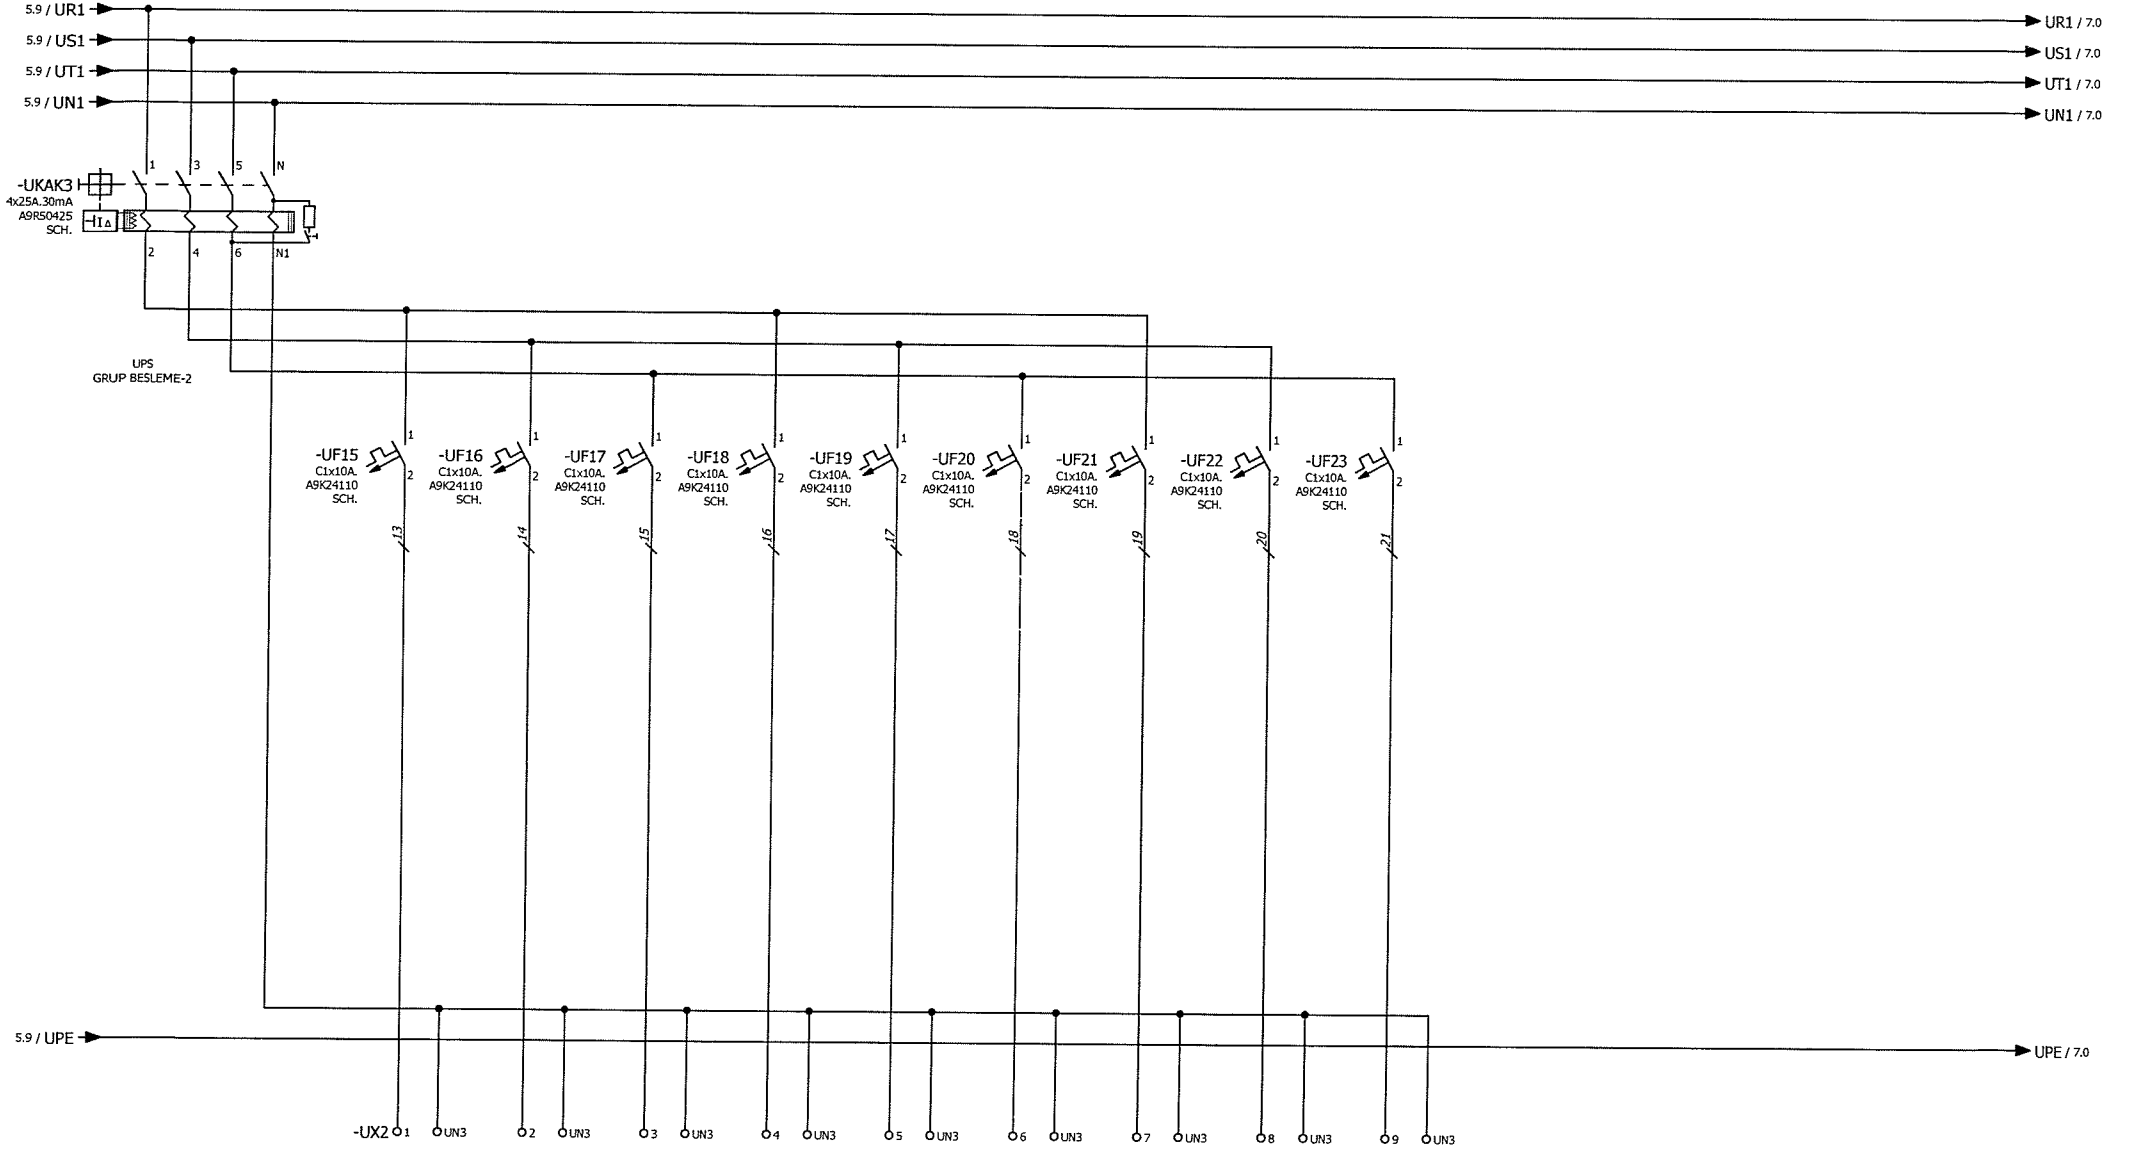

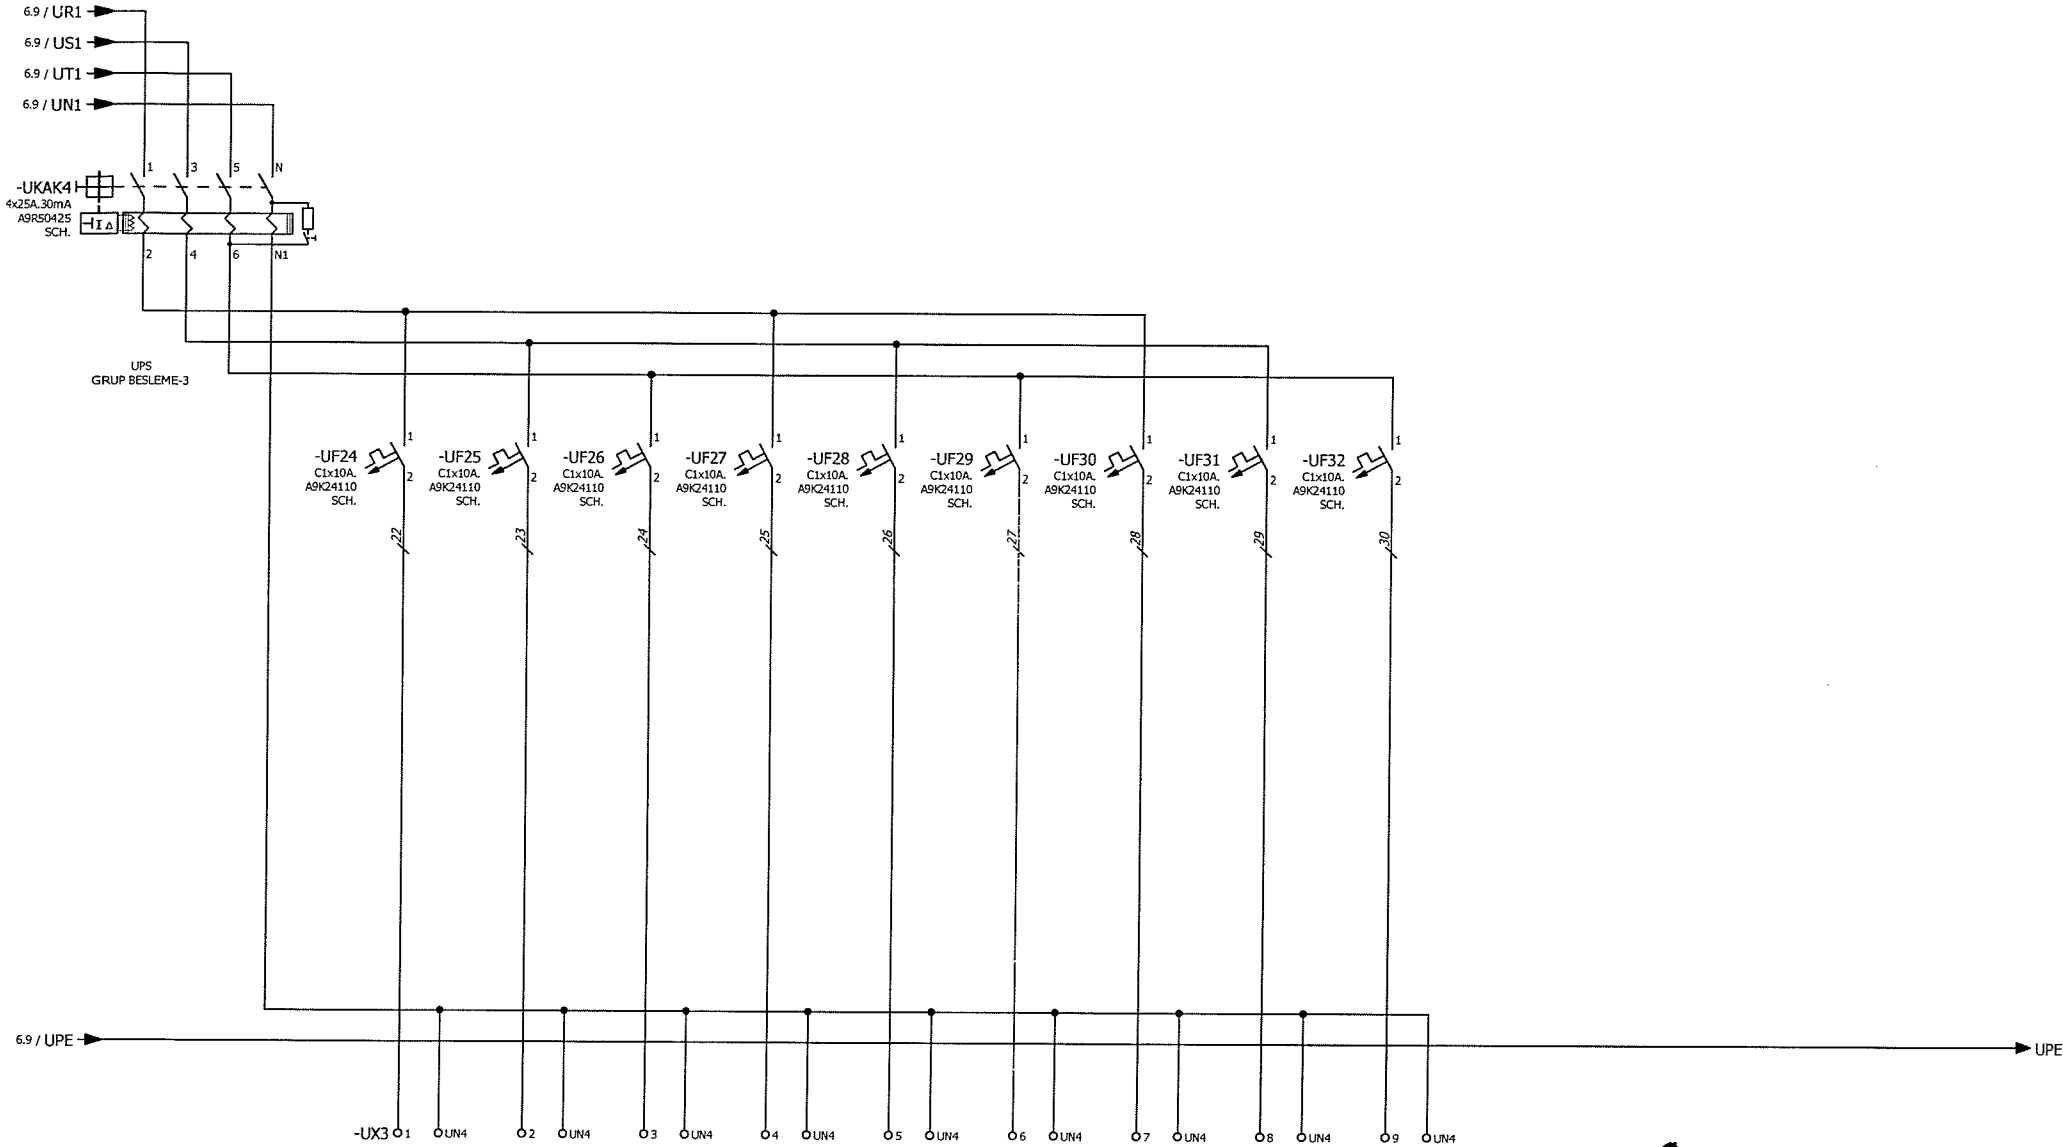

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| LİNYE NO: | U-19 | U-20 | U-21 | U-22 | U-23 | U-24 | U-25 | U-26 | U-27 |
| AÇIKLAMA | MÜŞTERİ OFİSLERİ | DOKTOR ODASI | MÜŞADE ODASI | MÜŞADE ODASI | REVİR BANKO | ISG | ISG | TOPLANTI ODASI | YEDEK |
| KABLO | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH | 3x2.5mm ² NHXMH |
| GÜÇ (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |

- Turnike

Parça Listesi

| No: | Malzeme Tanımı | Miktar |
|-----|------------------------------|--------|
| 1 | | 0 |
| 2 | 4x25A.30mA A9R50425 SCH. | 3 |
| 3 | 4x63A.300mA A9R50463 SCH. | 1 |
| 4 | C1x6A.10ka A9F84106 SCH. | 4 |
| 5 | C1x10A. A9K24110 SCH. | 27 |
| 6 | C3x63A.10ka A9F84363 SCH. | 1 |
| 7 | KAPI SİVİCİ BS1011 | 1 |
| 8 | MX AÇMA BOBİNİ A9A26946 SCH. | 1 |
| 9 | PANO İÇİ AYD. T5 8W | 1 |
| 10 | SARI SİNYAL AD22-220S | 3 |
| 11 | XB5AS8442 ACİL STOP ZBE101 | 1 |
| 12 | ZBE101 | 2 |
| 13 | ZBE101 KONTAK | 1 |